1. **Objetivo:** Establecer los lineamientos pre – analíticos de las muestras para la detección del virus de Sarampión y Rubéola.
2. **Alcance:** Personal del ICGES involucrado en la fase pre – analítica de la prueba de Sarampión y Rubéola.
3. Diagrama de Flujo

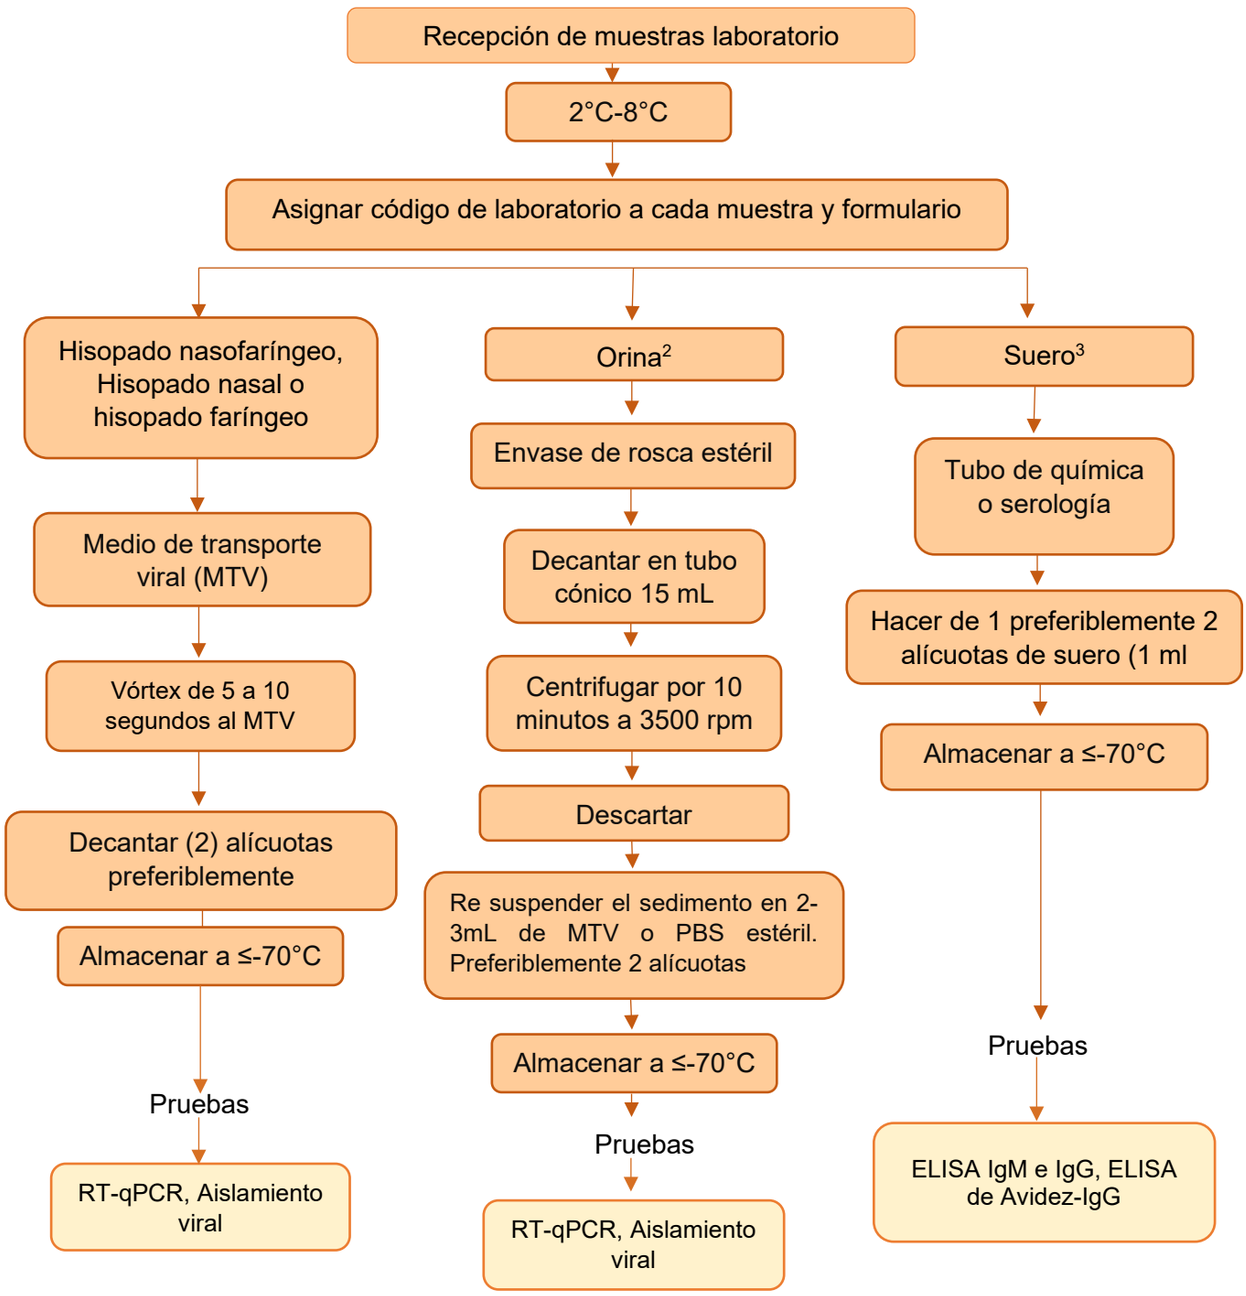

NOTA 1: Envío de muestras dentro de las primeras 72 horas de haberse recolectadas.
NOTA 2: La muestra de orina debe recibirse en condiciones de refrigeración (2–8 °C). Bajo ninguna circunstancia congelar orina.
NOTA 3: Enviar muestra de sangre completa si en instalación de salud no cuenta con centrífuga, de lo contrario enviar suero. Mantener cadena de frío (2-8°C).
Referencia: OPS/OMS (2018). Orientaciones sobre las pruebas del sarampión y de la rubéola realizadas en la red de laboratorios de la Región de las Américas.

	Elaborado por	Revisión	Aprobación
Nombre	Licda. Melanie Vega	Mgtr. M. Fernández/ Licda. S. Vega Mgtr. B. Moreno/ Mgtr. I. Guerra	Mgtr. Brechla Moreno
Cargo	Tecnólogo Médico	Unidad de Gestión de Calidad/ Laboratorio Virología Modular Covid-19	Encargada del Lab. de Virología Modular Covid-19